



1. Kolík páčky \varnothing 1,6x12,5mm
2. Kolík \varnothing 1,2x10mm
3. Skrutky

1. VC-PR 60 sa montuje na pravý bok všetkých prevedení ističov PR 60, PR 60J a modulárnych spínačov RV60.
2. Istič PR 60 a vypínacia spúšť VC-PR 60 vo vypnutej polohe (ovládacia páčka dole).
3. Do otvoru páčky ističa PR 60 zasunúť kolík \varnothing 1,6 a do otvoru spínacieho systému ističa zasunúť na doraz kolík \varnothing 1,2 (kolíky sú súčasťou dodávky).
4. Prisunúť vypínaciu spúšť VC-PR 60 k ističu PR 60 tak, aby kolíky zapadli do príslušných otvorov páčky a spínacieho systému VC-PR 60.
5. Do voľných (zahĺbených) otvorov vypínacej spúšte VC-PR 60 vsunúť samorezné skrutky (súčasť dodávky) a voľne priskrutkovať k ističu PR 60.
6. Odskúšať mechanickú funkciu VC-PR 60 s ističom PR 60 natiahnutím ovládacej páčky a zatlačením na mechaniku cez otvor pre kolík \varnothing 1,2 pomocou vhodného nástroja (kolík \varnothing 1,2; ihla; ...)

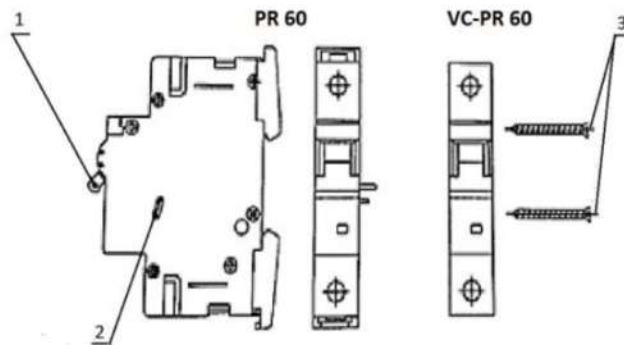


1. Handle pin \varnothing 1,6x12,5mm
2. Pin \varnothing 1,2x10mm
3. Screws

1. VC-PR 60 is mounted on the right side of the circuit breakers PR 60, PR 60J, and modular switches RV 60.
2. The circuit breaker and shunt trip must be in the switch-off position.
3. Insert a \varnothing 1.6 mm pin into the aperture of the operating lever and into the aperture of the switching system with a \varnothing 1.2 mm pin as tightly as possible (pins are part of the delivery).
4. Approach the shunt trip to the circuit breaker in order to engage the pins into the appropriate parts of the circuit breaker and the switching system of VC-PR 60.
5. Insert stainless steel screws into the free holes in the shunt trip of VC-PR 60 and slightly tighten the screws to attach them to the PR 60.
6. Check the function of VC-PR 60 with PR 60 by switching on the MCB and pushing the mechanism through the hole for the \varnothing 1.2 mm pin with the appropriate tool.

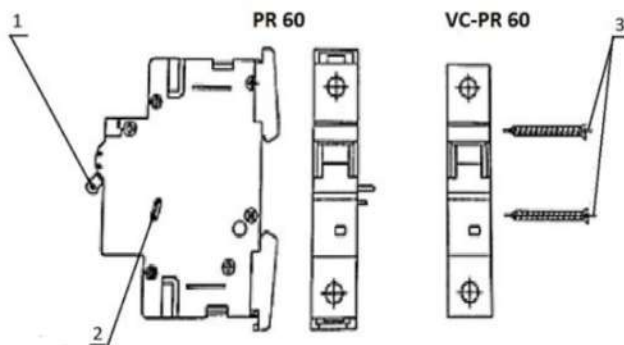

1. Шрифт Рукоятки \varnothing 1,6x12,5mm
2. Шрифт \varnothing 1,2x10mm
3. Винты

1. Монтируется на правую сторону выключателей PR 60, PR 60J и модульных выключателей RV 60.
2. Выключатель PR 60 и дополнительный расцепитель VC-PR 60 должны находиться в выключенном положении (управляющий рычажок вниз).
3. Вставьте штифт диаметром 1,6 мм в отверстие рычажка выключателя PR 60 и штифт диаметром 1,2 мм в отверстие включающей системы выключателя (штифты являются частью комплекта поставки).
4. Приблизьте дополнительный расцепитель VC-PR 60 к выключателю PR 60 так, чтобы штифты вошли в соответствующие отверстия рычажка и включающей системы VC-PR 60.
5. Вставьте нержавеющие стальные винты в свободные отверстия дополнительного расцепителя VC-PR 60 и немного затяните винты, чтобы закрепить его к PR 60.
6. Проверьте работу VC-PR 60 с PR 60, включив выключатель и нажав на механизм через отверстие на стороне выключателя, где находится отверстие для штифта диаметром 1,2 мм, с помощью соответствующего инструмента, например штифта диаметром 1,2 мм или иглы.

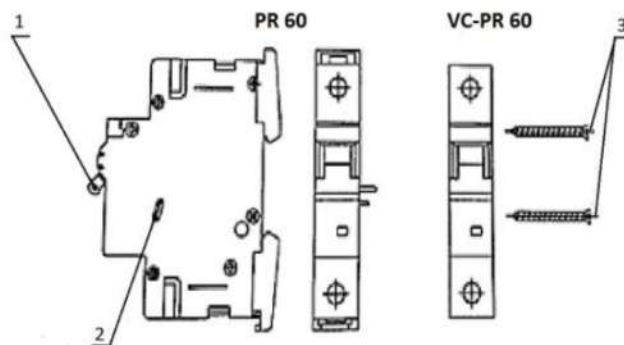

1. Wskaźnik uchwytu \varnothing 1,6x12,5mm
2. Wskaźnik \varnothing 1,2x10mm
3. Śruby

1. VC-PR 60 montuje się na prawą stronę wszystkich wersji wyłączników PR 60, PR 60J oraz przełączników modułowych RV60.
2. Wyłącznik PR 60 i wyzwalacz rozłączający VC-PR 60 muszą być w pozycji wyłączonej (dźwignia sterująca w dół).
3. Włóż kołek o średnicy \varnothing 1,6 mm do otworu dźwigni wyłącznika PR 60 i kołek o średnicy \varnothing 1,2 mm do otworu systemu przełączania wyłącznika (kołki są częścią dostawy).
4. Przybliż wyzwalacz rozłączający VC-PR 60 do wyłącznika PR 60, tak aby kołki weszły w odpowiednie otwory dźwigni i systemu przełączania VC-PR 60.
5. Włóż śruby samogwintujące (część dostawy) do wolnych otworów w wyzwalaczu rozłączającym VC-PR 60 i luźno dokręć je do wyłącznika PR 60.
6. Sprawdź działanie mechaniczne VC-PR 60 z wyłącznikiem PR 60, włączając wyłącznik i naciskając mechanizm przez otwór dla kołka \varnothing 1,2 mm za pomocą odpowiedniego narzędzia (kołek \varnothing 1,2 mm, igła itp.).